


K

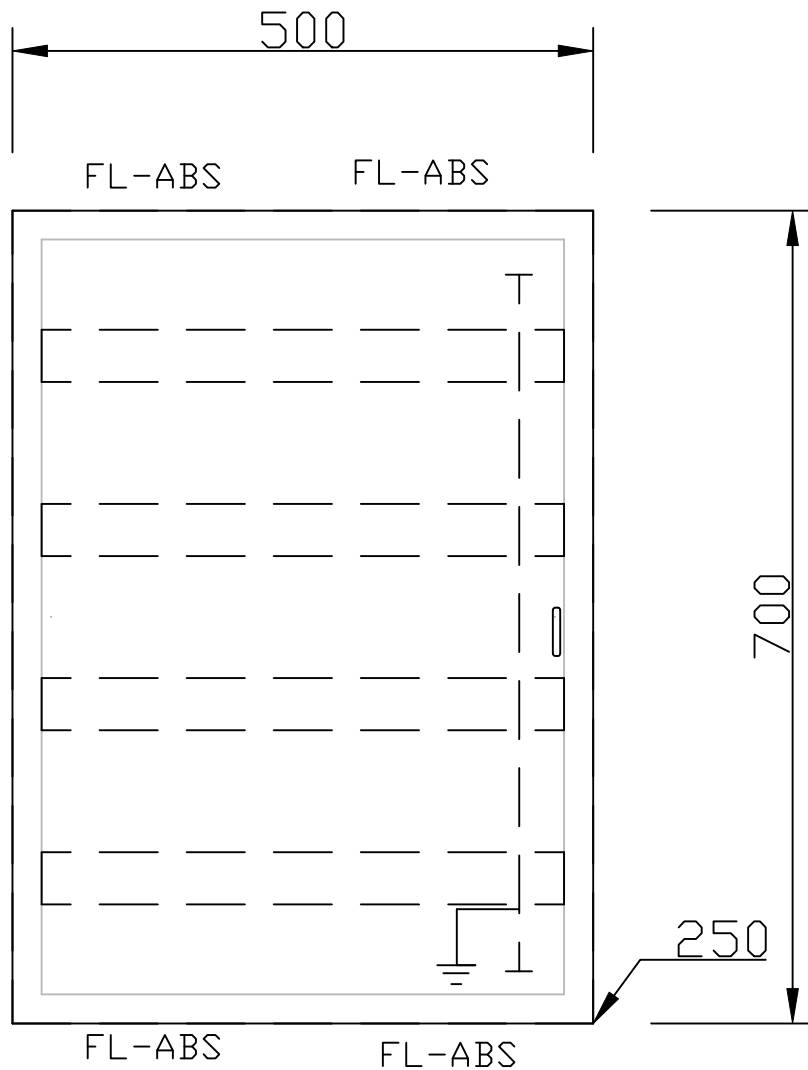

Dinskinner monteres med ledningskanaler for afgående kabler
Dinskinner monteres med 2 M36 blindklods pr. dinskinne

Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab -		Distribution board	
Icc max KA	Belastning In A	Kapslingsklasse IP 3xD/2xC	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT-TNs-TNc		Space for 24 pcs. M36 4p ALUZink kapsling	
Intern opd. Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Aut. afbr./Isolation	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-1		ALU Doors with ø22 closures	
K-tavler Hagensvej 7, 9530 Støvring Tlf +45 4078 0665 E-mail kh@k-tavler.dk		Ingeniør -		Dato Init. 2024-1 KH		Max P-loss: 50W	
		Installatør -		Rev Rev Rev		Tegn. nr. 803-1024	
						Side 1	